

Borulu Sulama Şebekeleri Optimizasyonu

Gökhan MARIM¹
Yakup DARAMA²
Zafer BOZKUŞ³

ÖZ

Borulu sulama şebekeleri ülkelerin tarımsal ürün yetiştirilmesinde ve su tasarrufunda en önemli sistemlerdir. Günümüzde tarımsal amaçlı sulama, su tüketiminin en yüksek olduğu sektördür. Ülkemizde tarım sektörünün kullandığı su miktarı su potansiyelimizin %73 oranındadır. Ülkemizde ve genelde Dünyada nüfus artışı nedeniyle tarımsal üretimde su talebinin artması ve su kaynaklarımızın sınırlı olması nedeniyle sürdürülebilir su kaynakları yönetimi zorunlu olmaktadır. Son yıllarda ülkemizde yapılan sulama sistemleri yatırımlarının büyük bir çoğunluğunu, su kaybını ve tarımsal su kullanımını azaltan modern borulu sulama şebekeleri yatırımları oluşturmaktadır. Bu çalışma borulu sulama şebekelerinin tasarımlarının maliyet ve istenen işletme basınçları açısından optimum koşullara ulaşmasına odaklanmıştır. Optimizasyon problemi çözümünde heuristik tabanlı dinamik programlama ile birlikte doğrusal programlama yöntemi olan “Simplex” metodu kullanılmış olup, bu optimizasyon yazılımı DSİ borulu sulama şebekeleri için uygulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sulama, borulu şebeke, optimizasyon, doğrusal programlama, simplex metodu.

ABSTRACT

Optimization of Pipe Irrigation Networks

Pipe irrigation networks are the most important systems regarding a country's agricultural production and water conservation efforts. Today, irrigation for agriculture is the sector that leads to highest water consumption. The amount of water used by the agricultural sector in our country is 73% of our total water potential. Sustainable water resources management is mandatory because of the increase in water demand in agricultural production due to the population increase in our country and generally in the world and the limited water resources that exist. Irrigation systems constructed in our country in recent years constitute a great majority of investments, modern piped irrigation networks reduce water loss and economise

Not: Bu yazı

- Yayın Kurulu'na 21.04.2017 günü ulaşmıştır. 30.01.2018 günü yayımlanmak üzere kabul edilmiştir.
- 30 Kasım 2018 gününe kadar tartışmaya açıktır.

• DOI: 10.18400/tekderg.

1 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve CBT Ana Bilim Dalı, Ankara -marim@sufen.com.tr

2 Atılım Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Ankara - yakup.darama@atilim.edu.tr

3 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Ankara- bozkus@metu.edu.tr

1 agricultural water use. This work focuses on achieving optimum conditions for the design of
2 pipe irrigation networks in terms of cost and desired operating pressures. In order to solve
3 the optimization problem, heuristic based dynamic programming and "Simplex Method"
4 which is a linear programming method were used and the software of these optimizations
5 were applied to State Hydraulic Works (DSİ) pipe irrigation networks.

6 **Keywords:** Irrigation, pipe network, optimization, linear programming, simplex method.

8 1. GİRİŞ

9 Borulu sulama şebekeleri ülkelerin tarımsal ürün yetiştirmesinde en önemli sistemlerdir.
10 Günümüzde tarımsal amaçlı sulama, ülkemizde su tüketiminin en yüksek olduğu sektördür.
11 Gelişmişliğin artması ile bu oran azalmakta ancak endüstriyel su kullanım oranı artmaktadır.
12 İstenen miktarda ve istenen kalitede suyu toprakla buluşturmak sulama sistemlerinden
13 beklenen en önemli işlemdir. Nüfus ve nüfus artışına bağlı gıda talebinin artması nedeniyle
14 tarımsal alan miktarı artmıştır. Bu durum tarımsal amaçlı kullanılan su miktarını da
15 arttırmıştır. Su kaynaklarının limitsiz olmaması ve suya talebin hızla artışı, sadece tarım
16 sektöründe değil diğer sektörlerde de artması, sürdürülebilir su kaynakları yönetimini zorunlu
17 hale getirmektedir. Tarımsal amaçlı sulamada kullanılan su miktarını azaltmak, tarımsal
18 sulama sistemlerini verimli ve etkin bir şekilde kullanmak önemli bir konu haline gelmiştir.
19 Ülkemizde su kullanım sektörleri arasında tarımsal sulamada kullanılan su miktarı %73
20 oranındadır [5]. Dünya ortalaması da %70 mertebesindedir. Gelişmiş ülkelerde ise bu oran
21 %30 iken endüstride kullanılan su miktarı %59 oranındadır.

22 Ülkemizde yıllık ortalama 32 milyar m³ su tarım (%73) sektöründe, 5 milyar m³ (%11)
23 endüstride, 7 milyar m³ (%15) içmesuyunda kullanılmaktadır [8]. Türkiye'de sulanan alan
24 4.9 milyon hektar (ha) olup, bu miktar toplam ekonomik olarak sulanabilir 8 milyon ha
25 tarımsal alanın yaklaşık olarak %63'ünü oluşturmaktadır [9]. Türkiye'de son yıllarda sulama
26 sektöründe önemli gelişmeler yaşanmakta olup, birçok bölgede borulu sulama şebeke
27 yatırımı gerçekleştirilmektedir. Borulu sulama şebekeleri, hem tarımda sulama suyu
28 kullanımını azaltmakta hem de tarımsal verimi arttıran modern sulama tekniklerine olanak
29 sağlamaktadır. Son yıllarda sulama alanında yapılan DSİ yatırımlarının neredeyse tamamı
30 borulu sulama şebekeleridir. Borulu sulama şebekelerinin klasik kanal sistemlerinin yerini
31 alması daha kontrollü bir şekilde tarımda sulama suyu kullanımının azalmasına neden
32 olacaktır.

33 Borulu sulama şebekeleri ortalama olarak 6-8 ha (6-8 000 m²) alana hizmet eden hidrantlar
34 (su alma yapıları) ve suyu taşıyan borulardan oluşmaktadır. Avrupa ülkelerinde bir hidrantın
35 ortalama servis alanı 13 ha iken Türkiye ortalaması 6.1 ha'dır [6]. Sulama şebekesi
36 maliyetlerini düşürecek önemli bir çalışma da arazi toplulaştırma çalışmalarıdır. Çok
37 mülkiyetli, parçalı arazilerdense düzenli araziler tarım verimliliğini arttırmakta ve sulama
38 şebekeleri maliyetlerini düşürmektedir. Hidrantlara damlama ve yağmurlama sistemleri
39 bağlanarak bitkilere sulama suyu ulaştırılmaktadır. Bu sistemlerin çalışabilmesi için
40 hidrantlarda minimum 25 m su basıncı bulunmalıdır. Bu makalede sunulan çalışma sulama
41 sisteminin hidrantlara kadar olan kısmını kapsamaktadır.

42 Devlet Su İşleri (DSİ) 'nin idari yapılanmasında toplamda 26 Bölgesi bulunmakta ve her
43 bölgesinde de sulama projeleri tasarımları yapılmakta ve kontrol edilmektedir[8]. Farklı

1 sulama projeleri için yapılan çalışmada sulama şebekeleri maliyetlerinin %60'ını boru ile
2 kazısının ve dolgusunun oluşturduğu tespit edilmiştir. Tablo 1 ve Şekil 1'de görüldüğü üzere,
3 toplam sulama alanı arttıkça boru maliyetinin oranı da artmaktadır. Sulama sistemi içinde
4 sanat yapıları olarak adlandırılan yapıları, vantuz, tahliye ve hidrant gibi ek yardımcı yapılar
5 oluşturmaktadır. Sanat yapılarının sayısı ve maliyetlerinin azaltılması, boru çapları
6 büyüklüğüne ve sulama arazisinin kullanım durumuna bağlıdır. Borulu sulama şebekelerinde
7 boru çaplarını belirlemek ve en ekonomik şebekeyi sağlamak bu çalışmanın ana amacıdır.


8

9

Tablo 1. Borulu şebekelerde boru ve kazısı maliyet oranları

Proje adı	Brüt Alan (ha)	Boru ve kazısı bedeli (TL)	Boru maliyeti/ toplam maliyet (%)	Sanat yapıları bedeli (TL)	Sanat yapılarının toplam maliyetinin toplam maliyete oranı (%)
Edirne-Keşan Bahçeköy ,Çamlıca-Ihlamurdere, Yenimucahir-Gökıyar Göleti ve Sulaması	284,8	937.357	62	569.585	38
Isparta Yalvaç Çakırcaı Göleti ve Sulaması	132,0	405.117	52	375.287	48
Karaman-Ermenek Sarıvadi Göleti ve Sulaması	16,0	41.339	36	75.007	64
Tunceli Hozat Uzundal Göleti ve Sulaması	706,9	7.875.318	78	2.230.471	22
Bingöl Merkez Göltepesi Göleti ve Sulaması	325,0	1.709.711	65	923.042	35
Elazığ Karakoçan Bazlama Göleti ve Sulaması	224,0	1.418.897	65	771.681	35
Karaman-Ermenek Kazancı Göleti ve Sulaması	42,0	206.241	53	183.818	47
Konya Hüyük Göçeri Göleti ve Sulaması	20,0	38.085	48	41.506	52
Konya Hüyük Mutlu Göleti ve Sulaması	94,4	274.665	71	109.874	29
Konya Hüyük Burunsuz Göleti ve Sulaması	37,0	109.641	68	50.508	32
		Ortalama	60		40

10

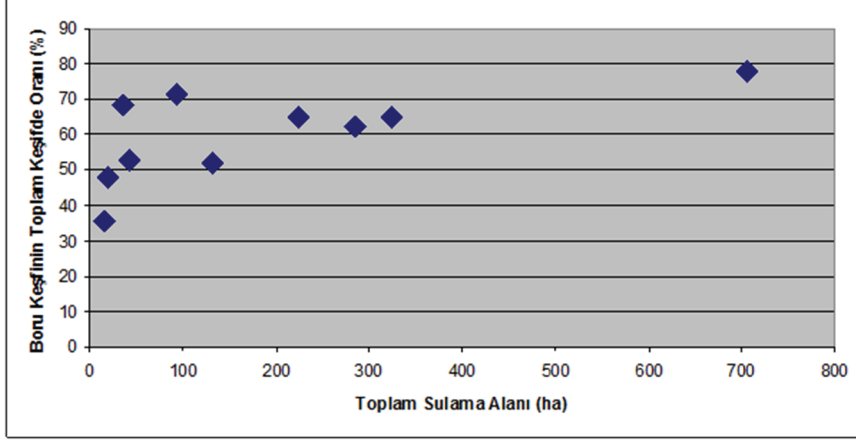

Şekil 1. Sulama alanı ile şebeke maliyeti ilişkisi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

1987 yılında yapılan çalışmaya göre, borulu sulama şebekelerindeki karmaşıklıklar nedeniyle mevcut optimizasyon metodlarını kullanmak mümkün değildir [18].

Sulama şebekeleri tasarımında sıklıkla karşılaşılan problemler: (1) sulama sistemini oluşturan pompa, vana, boru gibi elemanların farklı özelliklerde olması, (2) problemin doğrusal olmayan ve bazen bir değere yakınsamaz olma özellikleri nedeniyle ulaşılan sonuçların güvenilir olmaması ve (3) orta büyüklükte bir şebeke için bile yüksek bilgisayar hafızasına ve uzun çözüm zamanına ihtiyaç duyulmasıdır [9]. Bu makalede anılan bu sorunların aşılmasına yönelik çalışma yapılmıştır.

Optimizasyon algoritmalarında ana çözüm metodları; doğrusal programlama, doğrusal olmayan optimizasyon metodları, Labye metodu, dinamik programlama metodlarıdır [13]. Theocharis ve arkadaşları [17] geliştirdikleri doğrusal optimizasyon programlama metodu ile Labye optimizasyon metodunu karşılaştırmış ve iki metodun sonuçları arasında % 1 civarında fark bulmuştur. Bu metodlardaki problem kısıtları boru uzunluğu ve piezometrik düşümlerdir. Boru sayısının artmasıyla problemin karmaşıklığı artmaktadır. Dinamik programlama ve basitleştirilmiş doğrusal olmayan optimizasyon metodu karşılaştırılmış ve iki metodun da aynı sonuçlar verdiği tespit edilmiştir [17]. Dinamik metodun dezavantajı şebekenin boyutu büyüdüğü zaman, prosedürler daha karmaşık hale gelmekte ve şebeke çözüm süreleri uzamaktadır. Örneğin dört farklı boru çapı arasından seçim yapılan on borudan oluşan şebeke için 1.048.576 (4^{10}) sayıda deneme yapılmalıdır. Diğer taraftan basitleştirilmiş doğrusal olmayan metod çok kolay ve pratiktir. Bahsedilen çalışmalarda [2] debi, boru boyutları ve pompa istasyonu enerji harcamaları optimize edilmeye çalışılmıştır. Tasarım debilerinin optimizasyonu Clement Metodu [3] kullanılarak yapılmıştır. Bu optimizasyon tekniği Türkiye’de 30 yıldır kullanılmaktadır. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü için 1980 yılında Fransız BRL-GERSAR firması tarafından oluşturulmuş olan “Network Optimizasyonu” programı halen sulama debisi hesabında bu metodu kullanılmaktadır.

1 Network optimizasyon çalışmalarında doğrusal programlama ile integer programlama
2 metodları da karşılaştırılmış, iki yöntemin de optimum sonuçlar verdiği tespit edilmiştir [14].
3 Debi ve enerji ilişkisi, doğrusal olmayan dışbükey maliyet şebeke akımı problemi çözümü
4 ile araştırılmış ve kullanılan üç farklı algoritma Newton-Raphson tekniği ile karşılaştırılarak
5 doğrusal olmayan dışbükey maliyet şebeke akımı problemi çözümünün optimum çözümden
6 uzaklaştığı tespit edilmiştir [4].

7 Çok amaçlı iki hybrid algoritması; ParEGO [12] ve LEMMO [11] algoritmaları test edilmiştir
8 ve bu testler sonucunda LEMMO [11] algoritmasının karmaşık şebekelerde daha iyi sonuç
9 verdiği, ParEGO [12] yönteminin karmaşıklığın az olduğu şebekelerde başarılı sonuçlar
10 verdiği tespit edilmiştir [15]. Araştırmacılar [2], doğrusal olmayan programlama modelinde
11 Excel tabanlı Solver programı ile hesaplanan boru çapları kullanarak şebekedeki her boru
12 için gerekli debiyi Clement Metoduyla belirlemiştir.

13 GLOBE (küresel optimizasyon aracı) yazılımı ve EPANET [16] yazılımı arasında
14 oluşturulan arayüz kullanılarak yapılan optimizasyon çalışması ile şebeke çözümleri
15 gerçekleştirilmiştir [1]. Bu çalışmada akımın sürekliliği ve enerji kotu kısıtlarıyla doğrusal
16 olmayan bir maliyet fonksiyonu bulunmuştur [1]. Örnek test problemleri çözümü için
17 optimizasyon yazılımı olarak üst-sezgisel (meta-heuristic) algoritmalar içeren “GLOBE”
18 yazılımı kullanılmıştır. Şebeke çözümü ise “EPANET” simülasyon yazılımı ile
19 gerçekleştirilmiştir. Çalışmalarda doğrusal ve doğrusal olmayan metodlar karşılaştırılarak;
20 bazılarının sonuçlarının uygun olmadığı, bazılarının ise pratik olmadıkları tespit edilmiştir
21 [1].

22
23

2. YÖNTEM

24 Literatür çalışmalarında en uygun optimizasyon tekniği bulunmaya çalışılmıştır. En uygun
25 optimizasyon çalışması seçimi için çözüm süresi, algoritma performansı ve sonuçlar
26 değerlendirilmiştir. Bu çalışmada DSİ tarafından kabul edilmiş ve halen kullanılan “Network
27 Optimizasyonu” yazılımı sonuçları ile çalışma kapsamında geliştirilen optimizasyon
28 algoritma sonuçları karşılaştırılmıştır. Bu amaçla, doğrusal programlama tekniği olan
29 heuristik tabanlı dinamik programlama ve simplex yöntemi kullanılmıştır. 1986 yılında
30 Fransız bir firma tarafından üretilen ve bugüne kadar DSİ tarafından güvenle kullanılmış olan
31 “Network Optimizasyonu” yazılımı referans alınmış ve çalışmada geliştirilen yazılımların
32 sonuçları ile karşılaştırılmıştır.

33 Sulama Borulu Sistemleri Optimizasyonu - Simplex Yöntemi

34 Simplex yöntemi en hızlı çözüm veren doğrusal programlama yöntemi olarak
35 tanımlanmaktadır, [2]. Sulama şebekesindeki boruların maliyetinin optimizasyonu, istenen
36 şebeke basınçlarının sağlanarak belirlenen şebeke uzunluğuna göre boru çapları optimize
37 edilerek sağlanır. Şebeke boru maliyetlerini etkileyen değişkenler şebeke uzunluğu, boru
38 çapları ve şebeke hidrolik yük kayıplarıdır. Boru çapları boru cinslerine göre belirli çaplarda
39 liste halinde olan değerlerdir. Şebekede istenen basıncı sağlayan en düşük maliyet, Denklem
40 (1)’de verildiği gibi maliyet fonksiyonunun en düşük değeri ile sağlanabilir. Amaç
41 fonksiyonu Denklem (1)’deki gibidir.

$$42 \quad \text{Min } f(x) = CX \quad (1)$$


Borulu Sulama Şebekeleri Optimizasyonu

1 Burada C, birim metrede maliyet vektörü ve X ise boruların uzunluk vektörüdür. Problem
 2 kısıtları, özel fonksiyonel ve negatif olmayan kısıtlardır. İşletme açısından fonksiyonel
 3 kısıtlar, boru uzunluğu ve hidrolik kayıplardır. Denklem (2)'de verilen kısıt tüm boru
 4 uzunluklarının sıfırdan büyük olmasıdır.

5 Sulama borulu şebeke optimizasyonu problemi simplex algoritması kısıtları aşağıdaki gibi
 6 ifade edilebilir. Dal şebekedeki toplam boru uzunluğu sabittir ve girdi olarak algoritmaya
 7 tanıtılır.

$$8 \quad \sum_{j=1}^n L_{ij} = L_i \quad (2)$$

9 L_i : i nolu borunun toplam uzunluğu, L_{ij} = i nolu borunun j nolu elemanı

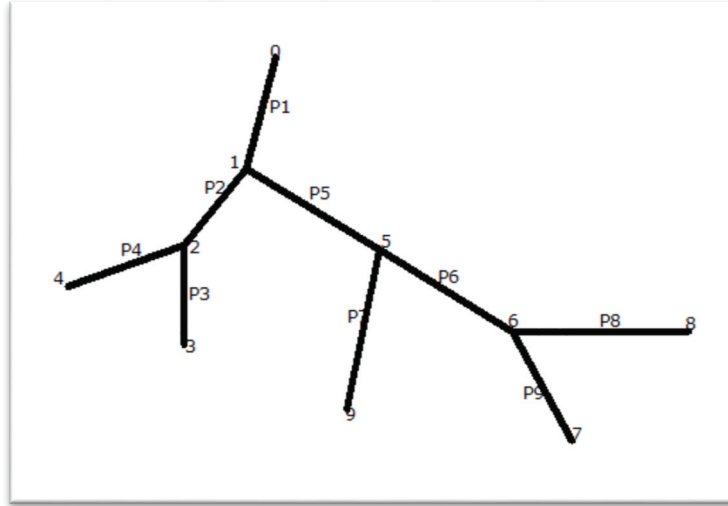

10

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	-1	1	1	0	0	1	0	0	0	0
2	0	-1	1	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	-1	1	0	0	0	0	0	0
4	0	0	-1	0	1	0	0	0	0	0
5	0	-1	0	0	0	0	1	0	0	0
6	0	0	0	0	0	-1	1	0	0	0
7	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	1
8	0	0	0	0	0	0	-1	0	1	0
9	0	0	0	0	0	0	-1	1	0	0

11

12

13

Şekil 2. Borulu şebeke için yol matrisi (Oklar "0" noktasından "7" noktasına yolu tanımlamaktadır).

1 Problem kısıtı, şebekenin amaç fonksiyonunu minimum yaparken Denklem (3)'teki
2 eşitsizliği sağlayabilmektedir. Şebekedeki her hidranta istenen basınç, her boru
3 segmentindeki hidrolik kayıp hesaplanıp şebeke planındaki dal sistemine göre başlangıç
4 basıncından düşülerek bulunacaktır. Şebeke planı da belirli bir algoritma ile optimizasyon
5 algoritmasına tanıtılacaktır. Şebeke planının tanıtılması yol matrisi, W_{ij} , ile sağlanacaktır.
6 Denklem (3)'teki eşitsizliğin yol matrisi ile dönüşen son hali 4. denklemdir. (3) ve (4) nolu
7 denklemlerdeki 25 terimi yüksek basınçlı sulamada sağlanması gereken metre su sütunu
8 cinsinden minimum basınç yüksekliğidir.

$$9 \quad E_0 - \sum_{j=1}^n L_{ij}H_{ij} > \sum_{j=1}^n A_j + 25 \quad (3)$$

10 A_j : Arazi kotu (m)

11 E_0 : Şebeke başlangıç noktası basıncı (m)

12 ΔH : Hidrolik kayıp (m)

$$13 \quad E_0 - \sum_{j=1}^n A_j + 25 > \sum_{j=1}^n LW_{ij}\Delta H \times W_{ij} \quad (4)$$

14 Şebeke hidrolik kaybını ifade eden yol matrisi W_{ij} (örneğin 9 boru için) Şekil 2'de verilmiştir.
15 Burada 9. boru 6 ve 7 noktaları arasında bulunmaktadır. Matristeki ifadesi 1'den -1'e
16 gitmektedir. 6. satıra gelindiğinde 6. boru 5. noktadan 6. noktaya olacak şekilde matrise
17 tanımlanmıştır. Şekil 2'de her sırada birer tane -1 ve 1 sayıları mevcutken birinci sırada
18 birden fazla 1 sayısının olmasının sebebi iki ana kolun 1. noktada birleşmesidir. Böylelikle 9
19 borulu tüm şebeke matrise girilerek şebeke planı tanımlanmıştır. Tüm sulama şebekeleri
20 planı yol matrisi ile algoritmaya tanıtılmaktadır.

21

22 **2.1. Debi ve Talep Hesapları**

23 Sulama sistemi toplam debisi talep yöntemi üzerinden hesaplanmaktadır. Bu yöntem sulama
24 alanındaki her hidrant noktasında sürekli su sağlanmadığı ilkesine dayanmaktadır. Tüm
25 hidrantların her zaman aynı anda açık olmadığı kabul edilmektedir. Bu yöntemle göre
26 şebekedeki ana ve yan kollardaki debiler, şebekenin her noktasında ulaşılabilir olduğu ilkesi
27 kullanılarak istatistiksel yöntemle hesaplanmaktadır. Şebekedeki tüm hidrantların aynı anda
28 açık olmadığı kabul edilerek tüm hidrantların su ihtiyacı ayrı ayrı toplanarak bulunan debi
29 miktarı aşağıda verilen Denklemler 9a, 9b ve 9c kullanılarak düşürülmektedir. Aksi takdirde
30 her bir hidranttaki debi miktarının hidrant sayısı ile çarpılması sonucu elde edilen toplam
31 debi miktarı çok yüksek çıkmaktadır. Bu durum boru çaplarını arttırdığı için ekonomik
32 olmamaktadır. Bu nedenle debi değeri düşürülerek boru çaplarının ekonomik ve hidrolik
33 açıdan uygun tasarlanması mümkün olmaktadır.

$$34 \quad Q_t = nq \quad (5)$$

35 Burada n aynı anda çalışan hidrant sayısı, q ise aynı anda çalışan hidrantların birinden çekilen
36 debi miktarıdır. Diğer taraftan sulama alanı A'ya sürekli sağlanan debi ise aşağıda verilen
37 denklemlerle hesaplanır.

Borulu Sulama Şebekeleri Optimizasyonu

$$1 \quad Q_c = Aq_{max} \quad (6)$$

2 Burada q_{max} , A alanındaki ürün desenine ve aya göre hesaplanan sulama modülüdür (l/s/ha).
3 Maksimum debinin 24 saat boyunca sürekli verilmesi pratik olarak mümkün
4 olamayacağından, $Q_i > Q_c$ veya $nq > Aq_{max}$ kabulü yapılarak periyodik olarak alana maksimum
5 debi düzenli olarak verilir. Bu eşitsizlik ifadesinin sağ tarafı fleksibilite katsayısı olarak
6 adlandırılan boyutsuz F parametresi ile çarpılarak $nq = AFq_{max}$ eşitliğine dönüştürülür [7].
7 Sulama sistemi ister klasik veya borulu şebeke olsun debi denklemi aşağıdaki gibi yazılabilir:

$$8 \quad Q = nq = AFq_{max} \quad (7)$$

9 ve fleksibilite katsayısı aşağıdaki gibi ifade edilebilir:

$$10 \quad F = \frac{nq}{Aq_{max}} \quad (8)$$

11 Burada n, aynı anda açık hidrant veya priz sayısı (klasik sistem için), q aynı anda açık olan
12 hidrantların her birinin debisi (l/s), A sulama alanı (ha), F fleksibilite katsayısı olup, 1'den
13 büyüktür. Fleksibilite katsayısı sulama alanının artmasıyla 1'e yaklaşır. Klasik sulama
14 şebekeleri için Denklem (8)'le tanımlanan fleksibilite katsayısı, borulu şebeke için aşağıda
15 verilen Denklem (9a) ile ifade edilebilir, [19].

$$16 \quad F = H \left(1 + U \sqrt{\frac{1}{H} - \frac{1}{N}} \right) \quad (9a)$$

$$17 \quad H = \frac{E \cdot q}{r \cdot d} \sum S_e \quad (9b)$$

$$18 \quad r = \hat{T}/T, \quad (9c)$$

$$19 \quad N = Q_i/q \quad (9d)$$

20 Burada U, Normal dağılım eğrisinde %95 çalışma olasılığına denk gelen sayıdır. Örneğin
21 Prob(U)=0.05 ise $U=1.645$ tir. T bir günlük toplam süre ve 24 saate eşittir, T' sulama süresi,
22 E net sulama alanının brüt sulama alanına oranı (Net alan/Brüt Alan), q teorik parsel için
23 ortalama gerekli debi, ve S_e brüt alan, H ortalama kapasitede aynı anda çalışan hidrant sayısı
24 Q_i hattın toplam debisi ve N toplam hidrant sayısıdır.

25 Tablo 2'de örnek bir sulama alanında Denklemler (9a, 9b ve 9c) kullanılarak sulama
26 debisinin nasıl azaltıldığı gösterilmiştir. Bu tabloda sulama modülü 0.40 lt/s/ha olan ve
27 üzerinde ortalama 218 adet hidrant bulunan 1742 ha brüt sulama alanında toplam sulama
28 debisi 868 lt/s bulunmuştur. Örnek problemde görüldüğü üzere 218 adet hidrantın aynı anda
29 açık olması durumunda ve her bir hidrantın 8 ha alanı 10 lt/s lik debiyle sulaması sonucunda
30 2180 lt/s sulama debisine ihtiyaç vardır. Uygulanan istatistiksel yöntem ile toplam maksimum
31 debi miktarı 868 lt/s'ye düşürülmüştür. Bu metot her borunun mansabındaki sulama alanı
32 için hesaplanmakta böylelikle her boru için ayrı ayrı tasarım debisi bulunmaktadır.

33

1

Tablo 2. Borulu sulama şebekesi örnek debi hesabı

Simge	Veriler	Birim	Açıklamalar
q_{max}	0,40	lt/s/ha	sulama modülü
U	1,645		Gauss ihtimal katsayısı (U=1.645)
E	0,9		net alan /brüt alan
T'	20	saat	sulama zamanı
T	24	saat	
r	0,833		
q	10	lt/s/8ha	teorik hidrant alanı debisi
ΣSe	1742	ha	brüt alan
	1567	ha	net alan
N	218		toplam hidrant sayısı
H	75,3		aynı zamanda çalışan hidrant sayısı
F	86,8		fleksibilite sayısı
Q	868	lt/s	toplam debi

2

3 2.2. Hidrolik Kayıp Hesapları

4 Türkiye'deki borulu sulama şebekelerinde hidrolik kayıplar Colebrook denklemi kullanılarak
5 hesaplanır. DSİ tarafından kullanılan yazılımda da aynı denklem kullanılmaktadır.
6 Colebrook bilindiği üzere deneme yanılma yapılarak kullanılan bir denklemdir. Denklem
7 (10) da verilen hali DSİ Network programında kullanılan, basitleştirilmiş, tek bilinmeyenli
8 denklem halindedir. Bu çalışmada geliştirilen optimizasyon metodu, DSİ Network metodu ile
9 karşılaştırıldığı için aynı kayıp denklemi kullanılmıştır.

$$10 \quad J = \frac{LQ^M D^{-N}}{100} \quad (10)$$

11 Burada J , hidrolik eğim (m/m), Q , debi (m^3/s), D , boru çapı (m), L, M, N parametreleri K
12 pürüzlülük katsayısına bağlı olarak verilmektedir, [20]. DSİ uygulamalarında güvenli tarafta
13 kalmak için PE ve CTP tipi boru kullanılmasına rağmen kayıp hesaplarında $K=0.5$ (beton
14 borular için kullanılan katsayı) kullanılmaktadır. İleride oluşabilecek yeni sulama alanı
15 taleplerini karşılayabilmek, boruların zamanla aşınmasından dolayı güvenli tarafta kalmak
16 için hidrolik kayıplar olduğundan daha yüksek hesaplanmaktadır.

17

18 2.3. Heuristik Tabanlı Dinamik Modelleme Algoritması Sonuçları ve DSİ Network 19 Programı İle Karşılaştırılması

20 Heuristik tabanlı dinamik modellemede boru çapı için hız sınırlarına göre belirlenen farklı
21 boru çapı arasından seçim yapılmaktadır. Hidrantlarda minimum basınç yüksekliği koşulunu
22 sağlayan hat debileri için hız limitlerine göre olası boru çapları hesaplanmaktadır. Algoritma
23 hesaplamaları ile olası boru çapları arasından seçim yapılmaktadır. Heuristik tabanlı dinamik
24 modelleme algoritmasında debi hesabı ve boru kayıpları için kullanılan hesap yöntemi,
25 simplex algoritmasında ve DSİ Network yazılımında kullanılan yöntem ile aynıdır.

Borulu Sulama Şebekeleri Optimizasyonu

1 Algoritma, Excel programının arka planındaki visual basic kullanılarak yapılmıştır. DSİ
2 Network programı sonuçları ile heuristik tabanlı dinamik modelleme sonuçları
3 karşılaştırıldığında %99 oranda benzerlik tespit edilmiştir, (Tablo 3). On farklı şebeke için
4 karşılaştırma yapılmıştır. DSİ'nin kullandığı Network programı ile kullanılan algoritma
5 sonuçları karşılaştırıldığında en fazla fark %1.441 ile İvrindi Projesi şebekesi sonuçlarında
6 görülmüştür, (Tablo 3).

7

8 *Tablo 3 . Heuristik tabanlı dinamik algoritma ile DSİ Network yazılımı sonuçları*
9 *karşılaştırması*


Proje Adı	Toplam Sulama Alanı (ha)	Toplam Debi (l/s)	Toplam Düğüm Sayısı	DSİ Network Maliyeti (TL)	Heuristik Algoritma Maliyeti (TL)	Heuristik Maliyet Farkı (TL)	Heuristik Hata Oranı %
İvrindi	174,6	215	37	512899	520289	7390	1,441
Çamlı	66,1	66	41	121187	121187	0	0
Sapkanlı	254,9	278	72	1158316	1163489	5173	0,447
Kayı	342,2	239	96	862222	863507	1285	0,149
Çatköy	727	561	117	3289830	3298849	9019	0,274
Beyköy	502,3	393	125	920512	921543	1031	0,112
Yaylabeleden	451,7	352	147	1445082	1445082	0	0
Ayvalı	1609,5	1552	179	6002618	6019631	17013	0,283
Güney	482,5	373	219	1109347	1109347	0	0
Bulanık	6402	8894	1362	68101353	68283697	182344	0,268

10

11 *Tablo 4. Heuristik tabanlı dinamik algoritma ile DSİ Network yazılımı sonuçlarının süre*
12 *açısından karşılaştırılması*

Proje Adı	Toplam Sulama Alanı (ha)	Toplam Debi (l/s)	Düğüm Sayısı	Heuristik Algoritması Maliyeti (TL)	Heuristik Çözüm Süresi (s)
İvrindi	174,6	215	37	520289	0,24
Çamlı	66,1	66	41	121187	0,26
Sapkanlı	254,9	278	72	1163489	0,51
Kayı	342,2	239	96	863507	0,51
Çatköy	727	561	117	3298849	1,18
Beyköy	502,3	393	125	921543	0,64
Yaylabeleden	451,7	352	147	1445082	0,76
Ayvalı	1609,5	1552	179	6019631	1,06
Güney	482,5	373	219	1109347	1,14
Bulanık	6402	8894	1362	68283697	123,43

13

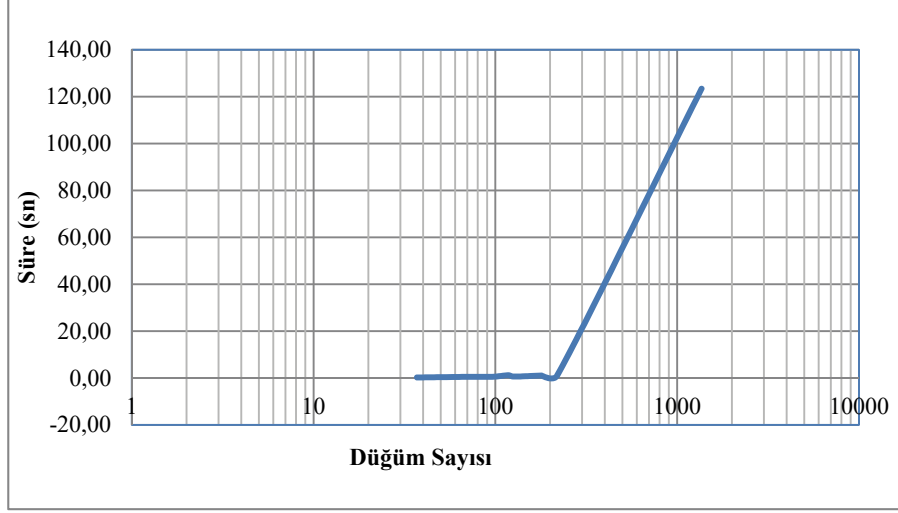

Şekil 3. Şebeke düğüm sayısı & çözüm süresi grafiği

1

2

3

4 Sonuçlar değerlendirildiğinde, bu çalışmada geliştirilen Heuristik algoritma ile DSİ'nin
5 kullandığı yazılım arasında maliyetler açısından Tablo 3'te görüldüğü gibi önemsenecek bir
6 fark bulunmadığı görülmüştür. Ancak Heuristik algoritma performans açısından
7 değerlendirildiğinde Tablo 4'te görüldüğü üzere şebeke alanı büyüdükçe çözüm süresi
8 uzamaktadır. Bulanık sulaması (6402 ha) Tablo 4'te görüldüğü üzere 123 saniye
9 sürmektedir. Şekil 3'de görüldüğü üzere düğüm sayısı yaklaşık olarak 200'ü geçtiğinde
10 çözüm süresi doğrusal bir şekilde artmaktadır. Algoritmanın çözüm süresi performansını
11 arttırmak amaçlı ikinci bir algoritma olarak "Simplex" yöntemi kullanılmıştır.

12

13 2.4. Simplex Yöntemi Algoritması Sonuçları ve DSİ Network Programı ile 14 Karşılaştırılması

15 Simplex algoritması kullanılarak yapılan çalışmalar analiz edildiğinde, DSİ Network
16 programı ile aynı sonuçları 1-2 saniye gibi kısa sürede verdiği görülmüştür. Simplex
17 algoritması kullanılarak elde edilen sonuçlar, DSİ Network yazılımı sonuçları ile
18 karşılaştırılmıştır. Tablo 5'te görüldüğü üzere on sulama projesinin sekizinin maliyetleri aynı
19 olup; iki tanesinin ise geliştirilen Simplex yazılımı sonuçları daha ekonomiktir. DSİ Network
20 yazılımı ile bu çalışmada geliştirilen Simplex yazılımı algoritmasının çok benzer olduğu
21 tahmin edilmektedir.

22

23

24

25

1 Tablo 5. Geliştirilen Network yazılımının sonuçları ile DSİ Network yazılımı sonuçlarının
2 karşılaştırılması

Proje Adı	Toplam Sulama Alanı	Toplam Debi	Toplam Düğüm Sayısı	DSİ Network Maliyeti	Yeni Yazılım (Simplex) Maliyeti	Yeni Yazılım (Simplex) Çözüm Süresi (sn)
İvrindi	174,60	215	37	512899	512899	0,0156
Çamlı	66,10	66	41	121187	121187	0,0000
Sapkanlı	254,90	278	72	1158316	1154435	0,0312
Kayı	342,20	239	96	862222	862222	0,0156
Çatköy	727,00	561	117	3289830	3289830	0,0312
Beyköy	502,30	393	125	920512	920512	0,0312
Yaylabelen	451,70	352	147	1445082	1445082	0,0156
Ayvalı	1609,50	1552	179	6002618	6002619	0,0312
Güney	482,50	373	219	1109347	1109347	0,0312
Bulanık	6402,00	8894	1362	68101353	68093472	1,0608

3

4


5 **2.5. Beş Borulu Bir Şebeke için Simplex, DSİ Network ve Excel (Doğrusal Yöntem)**
6 **Çözümlerinin Karşılaştırılması**

7 Beş ana borulu basit bir şebeke problemi; Excel, mevcut DSİ Network yazılımı ve bu
8 çalışmada geliştirilen ve Simplex algoritmasını kullanan yazılımla çözülmüştür. Beş borulu
9 şebeke teorik olarak oluşturulmuş gerçek olmayan bir şebekedir. Şebeke boruları üzerine
10 içerisinden geçen debiler, boru uzunlukları ile bu debilere ve hız kriterlerine bağlı olası boru
11 çapları yazılmıştır, (Şekil 4). Şebeke başlangıç kotu ve hidrant noktalarında istenen basınçlar
12 da aynı şekilde gösterilmiştir. Böyle basit bir şebekenin DSİ Network, Excel ve bu çalışmada
13 geliştirilen Simplex yöntemini kullanan algoritma ile çözümü yapıp karşılaştırılmıştır.

14

15 **2.5.1. Excel Çözücü’de Beş Borulu Şebeke İçin Çözüm Örneği**

16 Karmaşık şebekelerin çözümü Excel’de oldukça zordur. Büyük bir şebeke için kayıp
17 denkleminin yazılması oldukça zor olup; hata yapma olasılığı çok yüksektir. Excel
18 makroları ile boru kayıp denklemleri yazılabilir ancak Excel’in satır sınırı büyük sulama
19 şebekeleri çözümüne olanak vermemektedir. Ancak yine de algoritmayı test etmek için Excel
20 programının “Çözücü” aracı kullanılarak oluşturulan çözüm ile DSİ Network yazılımı
21 sonuçları karşılaştırılmıştır. Öncelikle hız sınırlarına göre olası boru çapları her boru için
22 hesaplanmıştır, (Tablo 6). Tablo 6’da görüldüğü üzere hız kriterlerine göre hesaplanan olası
23 boru çapları için birim hidrolik kayıplar hesaplanmıştır. Her bir boru için hidrolik kayıplar
24 hesaplanmış ve Tablo 7’de verilmiştir.

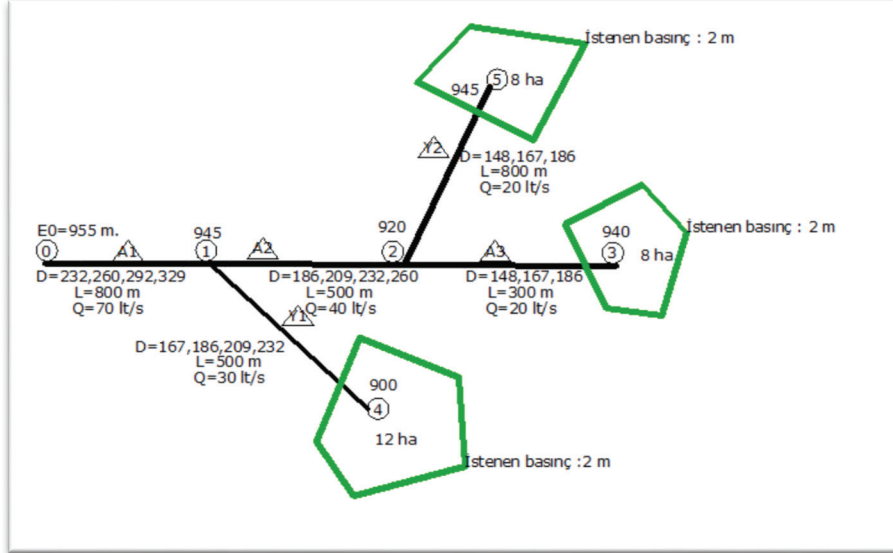

Şekil 4. Beş Borulu şebeke planı

Tablo 6. İç çaplar ve hız kriterleri

D iç çap (mm)	V _{min} (m/s)	V _{max} (m/s)	D iç çap (mm)	V _{min} (m/s)	V _{max} (m/s)
102	0,1	1,5	417	0,6	1,91
116	0,6	1,5	464	0,6	1,95
130	0,6	1,5	519	0,6	1,95
148	0,6	1,5	600	0,6	2,3
167	0,6	1,5	700	0,6	2,3
186	0,6	1,55	800	0,6	2,5
209	0,6	1,6	900	0,6	2,5
232	0,6	1,65	1000	0,6	2,5
260	0,6	1,65	1100	0,6	2,5
292	0,6	1,7	1200	0,6	2,5
329	0,6	1,7	1300	0,6	2,5
371	0,6	1,77	1400	0,6	2,5
			1500	0,6	2,5

1
2
3
4

5

1

Tablo 7. Olası boru çapları ve hidrolik verileri

		Debi Q (m ³ /s)	Boru Çapı D (m)	Kesit Alanı (m ²)	Akım Hızı (m/s)	Birim uzunlukta yük kaybı ΔH (m/m)
Boru 0	L01	0,07	0,232	0,0423	1,656	0,0150
	L02	0,07	0,26	0,0531	1,318	0,0081
	L03	0,07	0,292	0,0670	1,045	0,0045
	L04	0,07	0,329	0,0850	0,823	0,0024
Boru 1	L11	0,07	0,232	0,0423	1,656	0,0150
	L12	0,07	0,26	0,0531	1,318	0,0083
	L13	0,07	0,292	0,0670	1,045	0,0045
	L14	0,07	0,329	0,0850	0,823	0,0025
Boru 2	L21	0,04	0,26	0,0531	0,753	0,0028
	L22	0,04	0,232	0,0423	0,946	0,0050
	L23	0,04	0,209	0,0343	1,166	0,0086
	L24	0,04	0,186	0,0272	1,472	0,0158
Boru 3	L31	0,02	0,148	0,0172	1,163	0,0133
	L32	0,02	0,167	0,0219	0,913	0,0071
	L33	0,02	0,186	0,0272	0,736	0,0041
Boru 4	L41	0,03	0,167	0,0219	1,370	0,0157
	L42	0,03	0,186	0,0272	1,104	0,0070
	L43	0,03	0,209	0,0343	0,874	0,0049
	L44	0,03	0,232	0,0423	0,710	0,0028
Boru 5	L51	0,02	0,148	0,0172	1,163	0,0133
	L52	0,02	0,167	0,0219	0,913	0,0071
	L53	0,02	0,186	0,0272	0,736	0,0041

2

3

Tablo 8.1. Beş borulu şebeke için Excel sonuçları – Boru uzunluğu matrisi

Boru uzunluğu sonuç :	800	127,1273	172,8727	300	500	800		Matris sonucu	Boru uzunluğu (m)	Boru Kodu
Boru Kodu :	L12	L22	L23	L31	L41	L53				
Şebeke matrisi :	0	0	0	0	0	0	=	0,1	0,1	L0
	1	0	0	0	0	0	=	800	800	L1
	0	1	1	0	0	0	=	500	500	L2
	0	0	0	1	0	0	=	300	300	L3
	0	0	0	0	1	0	=	500	500	L4
	0	0	0	0	0	1	=	800	800	L5

4

5

1

Tablo 8.2. Beş borulu şebeke için Excel sonuçları – Kayıp matrisi

Kayıp Kodu :	ΔH_{12}	ΔH_{22}	ΔH_{23}	ΔH_{31}	ΔH_{41}	ΔH_{53}	Matris sonucu	Eo- (A+istenen)	A (Arazi kotu)-m
Hidrolik kayıp matrisi :	0	0	0	0	0	0	0,000829	5	955
	0,008295	0	0	0	0	0	<= 6,636709	13	945
	0,008295	0,005004	0,008602	0	0	0	<= 9,7606	38	920
	0,008295	0,005004	0,008602	0,013258	0	0	<= 13,7381	18	940
	0,008295	0	0	0	0,015681	0	<= 14,47745	58	900
	0,008295	0,005004	0,008602	0	0	0,004049	<= 13	13	945
Olası boru çapı (mm) :	260	232	209	148	167	186		Toplam bedel	94612,3057
Boru bedeli (\$/m) :	48,4	39,38	32,58	18,34	22,19	25,97			

2

3

4

Tablo 9. Beş borulu şebeke çözümü sonuçları özeti

	Boru No	Debi Q (m ³ /s)	Boru Çapı D (m)	Kesit Alanı (m ²)	Akım hızı V (m/s)	Birim Uzunlukta yük kaybı ΔH (m/m)	L (m)
Boru 0	L01	0,07	0,232	0,0422733	1,6558927	0,0149843	0
	L02	0,07	0,26	0,0530929	1,3184433	0,0082948	0,1
	L03	0,07	0,292	0,0669662	1,0453036	0,0045413	0
	L04	0,07	0,329	0,0850123	0,8234104	0,002445	0
Boru 1	L11	0,07	0,232	0,0422733	1,6558927	0,0149843	0
	L12	0,07	0,26	0,0530929	1,3184433	0,0082948	800
	L13	0,07	0,292	0,0669662	1,0453036	0,0045413	0
	L14	0,07	0,329	0,0850123	0,8234104	0,002445	0
Boru 2	L21	0,04	0,26	0,0530929	0,7533962	0,0027698	0
	L22	0,04	0,232	0,0422733	0,9462244	0,0050036	327,1
	L23	0,04	0,209	0,034307	1,1659436	0,0086021	172,9
	L24	0,04	0,186	0,0271716	1,4721234	0,0157541	0
Boru 3	L31	0,02	0,148	0,0172034	1,1625635	0,0132583	300
	L32	0,02	0,167	0,021904	0,9130765	0,0070835	0
	L33	0,02	0,186	0,0271716	0,7360617	0,0040493	0
Boru 4	L41	0,03	0,167	0,021904	1,3696148	0,0156815	500
	L42	0,03	0,186	0,0271716	1,1040926	0,0089642	0
	L43	0,03	0,209	0,034307	0,8744577	0,0048947	0
	L44	0,03	0,232	0,0422733	0,7096683	0,0028471	0
Boru 5	L51	0,02	0,148	0,0172034	1,1625635	0,0132583	0
	L52	0,02	0,167	0,021904	0,9130765	0,0070835	0
	L53	0,02	0,186	0,0271716	0,7360617	0,0040493	800

1 Tüm şebeke boru uzunlukları için olası boruların çapları karşısına yazılmıştır. Maliyeti
2 minimum tutacak istenen enerjileri sağlayacak olası boru çapları arasından seçim yapılmıştır.
3 Excel'in "Çözücü" aracı ile maliyeti minimum yapacak istenen basınç yüksekliğini
4 sağlayacak boru çapları bulunmuştur. Çözüm sonucunda görüldüğü üzere (Tablo 8.1 ve
5 Tablo 9) 2. boru çapı 327. m'de değişmiş 232 mm'den 209 mm'ye düşmüştür. Çözüm
6 sonucu ve 5 borulu şebeke bilgileri özet olarak Tablo 9'da verilmiştir.

7

8 **2.5.2. DSİ Network Programında Beş Borulu Şebeke İçin Çözüm Örneği**

9 1986 yılında Fransız BRL GERSAR firması tarafından geliştirilen DSİ genel müdürlüğünde
10 2 adet bilgisayarda yüklü olan "Network" yazılımı DOS ortamında çalışmaktadır. Firma
11 temsilcilerine ulaşamadığı ve yazılım algoritması hakkında bir bilgiye ulaşamadığından
12 optimizasyon denklemlerinde kullanılan algoritma bilinmemektedir. DSİ'nin 26 bölgesinde
13 projelendirilen Türkiye'deki tüm sulama projeleri tasarımı bu yazılım ile üretilmektedir.
14 Sulama projelerinin tasarımını yapan firmalar bu yazılımı kullanmak için DSİ Genel
15 Müdürlüğüne çözüm alabilmek için gelmektedirler. Tasarım mühendisleri ve DSİ Bölge
16 Müdürlüklerindeki kontrol teşkilatlarındaki kontrol mühendisleri için sulama borulu
17 şebekelerini çözen bu yazılıma ulaşım pek kolay olmamaktadır. Bu nedenle yapılan
18 hesaplarda hata yapma olasılığı artmaktadır.

19 Yazılımın girdi dosyası "Data" ve "Gen" uzantılı text dosyalarıdır. Data uzantılı dosyada
20 şebekenin geometrisi, boru adları, boru uzunlukları, hidrant yerleri ve arazi kotları bilgileri
21 bulunmaktadır. Gen uzantılı dosya olası tüm boru maliyetleri, hız limitleri, sulama modülü
22 gibi şebeke hidrolik çözümü için gerekli bilgileri içermektedir. Data uzantılı dosyada
23 maksimum satır sayısı limiti 1400'dür. 5 borulu sulama şebekesi için yapılan çözüm ve
24 sonucu Ek 1'de sunulmuştur. 2. Borudaki redüksiyon boru değişim noktası excel çözümü ile
25 aynıdır.

26

27 **2.5.3. Simplex Tabanlı Algoritma ile Beş Borulu Şebekenin Çözümü**

28 Bu çalışmada geliştirilen Simplex tabanlı yazılım 2016 yılında DSİ Genel Müdürlüğü ile
29 yapılan protokol ile DSİ Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlükleri tarafından
30 kullanılabilir. Ayrıca tasarım firmaları tarafından da kullanılabilir. Yazılımın
31 beş adet ara yüzü bulunmaktadır. Bu ara yüzlerden sulama şebekesi bilgileri alınmaktadır.
32 Beş borulu şebeke için bu çalışmada geliştirilen Network yazılımı sonuçları Excel ve DSİ
33 Network programlarında bulunan sonuçlarla birebir uyumludur (Tablo 10). İkinci borudaki
34 redüksiyon yerleri dahi tüm sonuçlarda aynıdır. Tablo 10'da görüldüğü üzere her borunun
35 uzunluğu başlangıç ve bitiş kotu ile verilmiştir. Boru çapı değişim noktaları boru uzunluğu
36 vb özelliklerin değiştiği yerler Tablo 10'un satırında 1 ve 2 sayıları ile ifade edilmiştir. Tablo
37 10'da görüldüğü gibi 2. boru için boru çapı değişim noktası, redüksiyon yeri diğer çözümlerle
38 aynıdır.

39

40

41

Tablo 10. Geliştirilen Network yazılımı Beş borulu şebeke için çözüm sonuçları

(a)

Başlangıç Noktası No	Bitiş Noktası No	Boru İsmi	Yapı Adı	Boru Uzunluğu	Başlangıç Kotu	Bitiş Kotu
0	1	A	A(Y1)	800	955	945
1	2	A	A(Y2)	500	945	920
2	3	A	H1	300	920	940
4	5	Y1	H1	500	945	900
6	7	Y2	H1	800	920	945

(b)

Başlangıç Noktası No	Bitiş Noktası No	Statik Seviye (m)	Dinamik Seviye (m)	İstenen düşü (m)	Toplam alan (ha)	Debi (l/s)
0	1	15	8,36	947	28	70
1	2	40	30,24	922	16	40
2	3	40	6,26	942	8	20
4	5	60	45,52	902	12	30
6	7	40	2,00	947	8	20

(c)

Başlangıç Noktası No	Bitiş Noktası No	Boru Tipi 1	Çap 1 (mm)	Uzunluk 1 (m)	Hız 1 (m/s)	Hidrolik Eğim (m/m)
0	1	PE	280	800,00	1,32	0,0082948
1	2	PE	250	326,90	0,95	0,0050036
2	3	PE	160	300,00	1,16	0,0132583
4	5	PE	180	500,00	1,37	0,0156815
6	7	PE	200	800,00	0,74	0,0040493

(d)

Başlangıç Noktası No	Bitiş Noktası No	Boru Tipi 2	Çap 2 (mm)	Uzunluk2 (m)	Hız 2 (m/s)	Hidrolik Eğim (m/m)	Hidrants Alanı (ha)
0	1						0
1	2	PE	225	173,10	1,17	0,0086	0
2	3						8
4	5						12
6	7						8

1

(e)

Başlangıç Noktası No	Bitiş Noktası No	Boru Bedeli 1	Boru Bedeli 2
0	1	42216,00	
1	2	14252,70	6333,85
2	3	6504,00	
4	5	12835,00	
6	7	23728,00	

2

3. SONUÇLAR

4 Bu çalışmada iki farklı algoritma; heuristik tabanlı dinamik programlama ve simplex
5 yöntemleri kullanılmış ve sonuçlar; DSİ Network ve Excel programı ile karşılaştırılmıştır.
6 Simplex algoritmasının daha iyi ve daha hızlı sonuç verdiği tespit edilmiştir. Her iki
7 algoritmanın sonuçları DSİ tarafından kullanılan DSI Network yazılımı sonuçları ile
8 karşılaştırılmıştır. Yapılan karşılaştırmada Simplex yöntemi sonuçlarının heuristik tabanlı
9 dinamik programlama sonuçlarına göre daha ekonomik ve DSI Network yazılımı sonuçlarına
10 daha yakın olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmada Simplex yöntemi kullanılarak geliştirilen
11 algoritmanın sonuçları beş borulu bir şebeke için DSI Network ve Excel yazılımları sonuçları
12 ile test edilmiştir. Üç yazılım sonucunun, boru değişim noktalarının bile aynı olmasından yola
13 çıkılarak birebir aynı olduğu tespit edilmiştir.

14 Geliştirilen algoritma kullanılarak elde edilen yazılım ile ülkemize sulama şebekeleri çözümü
15 algoritması bilgisi aktarılmış, DSİ tarafından 1986 yılında Fransız bir firmaya yaptırılmış
16 olan yazılıma bağımlılıktan kurtulunmuştur.

17 Ekonomik sulamada borulu şebeke tasarımının önemli iki kademesi; boru güzergahlarının
18 doğru seçilmesi ve boru çapları optimizasyon hesaplarının doğru yapılmasıdır. Bu çalışma
19 ile yeni bir sulama şebekesi yazılımı ülkemize kazandırılmıştır. Simplex yöntemini kullanan
20 bu yazılım, borulu sulama şebekelerini çözen bir araç olarak DSİ Genel Müdürlüğü ve Bölge
21 Müdürlükleri tarafından kullanılmaktadır. Borulu sulama şebekelerinin güzergah
22 tasarımının daha sağlıklı yapılabilmesi için yazılımın Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) tabanlı
23 çalışmalarına devam edilmektedir. Yeni yazılımın CBS tabanlı çalışan versiyonu ile farklı
24 güzergahlara göre en ekonomik şebeke çözümlerine ulaşılabilecektir. Farklı boru
25 güzergahları için maliyet karşılaştırması yapılarak en uygun güzergah çözümü
26 sunulabilecektir.

27 Yazılımın geliştirilmesi ile Türkiye'deki sulama sistemleri çözümleri farklı ülkelere de
28 taşınabilecektir. Mevcut işletmede olan sorunlu çalışan sulama şebekelerinin sorunlarının
29 çözümünde bu çalışmada geliştirilen yazılım kullanılabilir. Bu yazılım kullanım
30 kolaylığı ve kolay ulaşılabilirliği sayesinde daha ekonomik borulu sulama şebekeleri
31 tasarlanabilecektir. Çözümlerin hazırlanması ve kontrolü çok kısa bir süre de
32 yapılabilir.

33

34

1

Kaynaklar

- 2 [1] Adebe A.J., Solomatine D.P. 1998. Application of global optimization to the design of
3 pipe networks
- 4 [2] Alandi P.P., Alvarez J.F.O., Benito J.M.T.M., 2006, Optimization of irrigation water
5 distribution networks, layout included , Science Direct
- 6 [3] Clements J.A., 1989, "Process Capability Calculations for non-normal distributions",
7 Quality Progress, Vol. 22, pp.95-100
- 8 [4] Collins M.,Cooper L., Helgason R., Kennington J., LeblancL. 1978, Solving the Pipe
9 Network Analysis Problem Using Optimization Techniques,
- 10 [5] Çakmak B., Yıldırım M., Aküzüm T, 2008, Türkiye'de Tarımsal Sulama Yönetimi,
11 Sorunlar ve Çözüm Önerileri, TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi.
- 12 [6] Dal H., 2014. Sulama Şebekelerini Projelendirme Esasları Hakkında Genel Bilgiler,
13 DSİ Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Proje Semineri Ders Notları
- 14 [7] Darama, Y., 2009, Introduction to Irrigation and Drainage Engineering", Lecture notes,
15 METU, Civil Engineering Department, 3rd Edition, Ankara, Turkey
- 16 [8] DSİ'ce İşletilen ve Devredilen Sulama Tesisleri 2005 Yılı Değerlendirme Raporu.
17 2006, DSİ Gn. Md., İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı, Ankara.
- 18 [9] DSİ, 50.Yılında DSİ. 2004, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü,
19 DSİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Basım ve Fotofilm Şb.Md.84s. Ankara.
- 20 [10] Eiger G., Shamir U., Ben-Tal A. 1994, Optimal design of water distribution networks
21 Water Resources Research, Vol. 30 No:9 Pages 2637-2646
- 22 [11] Jourden L., Corne D.W., Savic D. A Walters G., 2006, LEMMO: hybridising rule
23 induction and NSGA II for multi-objective optimization problems .In Proc of the Eight
24 International Conference on Computing and Control for the Water Industry , vol 2 pp
25 45-50
- 26 [12] Knowles J., 2006, ParEGO: a hybrid algorithm with on-line landscape approximation
27 for expensive multiobjective optimization problems.IEEE Transactiona on
28 Evolutionary Computation 10(1),50-66
- 29 [13] Labye, Y.; Olson, M.A.; Galand, A. y Tsiourtis, N.,1988. "Design and optimization of
30 irrigation distributions networks." Irrigation and Drainage n° 44. FAO. Roma
- 31 [14] Mandl C.E., 1980, A survey of mathematical optimization models and algorithms for
32 designing and extending irrigation and wastewater networks, Forschungsbericht
33 /Research Memorandum No:157
- 34 [15] Pierro F., Khu S., Savic D., Luigi B. 2008, Efficient multi-objective optimal design of
35 water distribution networks on a budget of simulations using hybrid algorithms,
36 Environmental Modelling & Software

Borulu Sulama Şebekeleri Optimizasyonu

- 1 [16] Rossman, L.A. 1993. EPANET, User's Manual Risk Reduction Engg.Laboratory,
 2 Office of Research &Devt, U.S.Env.Protection Agency, Cincinnati, Ohio
- 3 [17] Theocharis M.E., Tzimopoulous C.D., Sakelariou M.A., Yannopoulos S.I.,Meletiou
 4 I.K., 2010, "Comparative Calculation of Irrigation Networks using Labye's Method,
 5 the linear programming, and simplified nonlinear method", Mathematical and Computer
 6 Modelling Journal, Science Direct, 51, pp. 286-295, Elsevier.
- 7 [18] Walski, 1987, T.M., Battle of the network models: Epilogue, J. Water Resour. Planning
 8 Management, ASCE, V.11382, pp. 191-203
- 9 [19] Sayan M. 2013. Sulama Şebekelerinde Esneklik (Fleksibilite) Katsayısının
 10 Hesaplanması, DSİ Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Proje Semineri Ders Notları
 11 syf. 163-168
- 12 [20] Keleş M.2013. Basıncılı Sulama Şebekelerinde Network Optimizasyon Programının
 13 Kullanılması ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi 2013. DSİ Proje ve İnşaat Dairesi
 14 Başkanlığı Proje Semineri Ders Notları syf. 71-87

17 Ek 1 : Beş Borulu Şebeke için DSI Network Yazılımı Sonucu - 2. Boru Redüksiyon Yeri

```

DIAMETER CALCULATION
*****
HYDRANT      FLOW  DIAMETER  VELOCITY  LENGHT  HEAD LOSSES  PIEZOMETRICAL LEVEL
      BRANCH  REACH      (l/s)      (mm.)      (m/s)      (m.)      (mm.)      (m.)
NUMBER      (1/s)      (mm.)      (m/s)      (m.)      (mm.)      (m.)
*****
      Ana-A1      30.0      260.      1.32      300.      8.29      6.64      960.00      953.36      9998- 1
      Ana-A2      40.0      232.      .95      327.      5.00      3.12      953.36      950.24      1- 2
      2 Ana-H1      20.0      148.      1.16      300.      13.26      3.98      950.24      946.26      2- 3
      4 Y1-H1      30.0      167.      1.37      500.      15.68      7.84      953.36      945.52      1- 4
      5 Y2-H1      20.0      186.      .74      800.      4.05      3.24      950.24      947.00      2- 5
*****
1 RECAPITULATION
*****
DIAMETERS  LENGHT  PRICE
*****
102.      0.      0.
116.      0.      0.
130.      0.      0.
148.      300.      5624.
167.      500.      11240.
186.      800.      20926.
209.      173.      5650.
232.      327.      12822.
260.      800.      38192.
292.      0.      0.
329.      0.      0.
371.      0.      0.
417.      0.      0.
464.      0.      0.
519.      0.      0.
584.      0.      0.
700.      0.      0.
800.      0.      0.
900.      0.      0.
1000.      0.      0.
1100.      0.      0.
1200.      0.      0.
1300.      0.      0.
1400.      0.      0.
1500.      0.      0.
*****
TOTAL      2900.      94474.
EXCLUDING ANY POSSIBLE BOOSTER, EXCLUDING MARGINAL SECTORS
    
```

18